


tyco / Flow Control / Environmental Systems

澳大利亚泰科环境控制系统

7. 电磁组装盒的安装尺寸与接线方法：

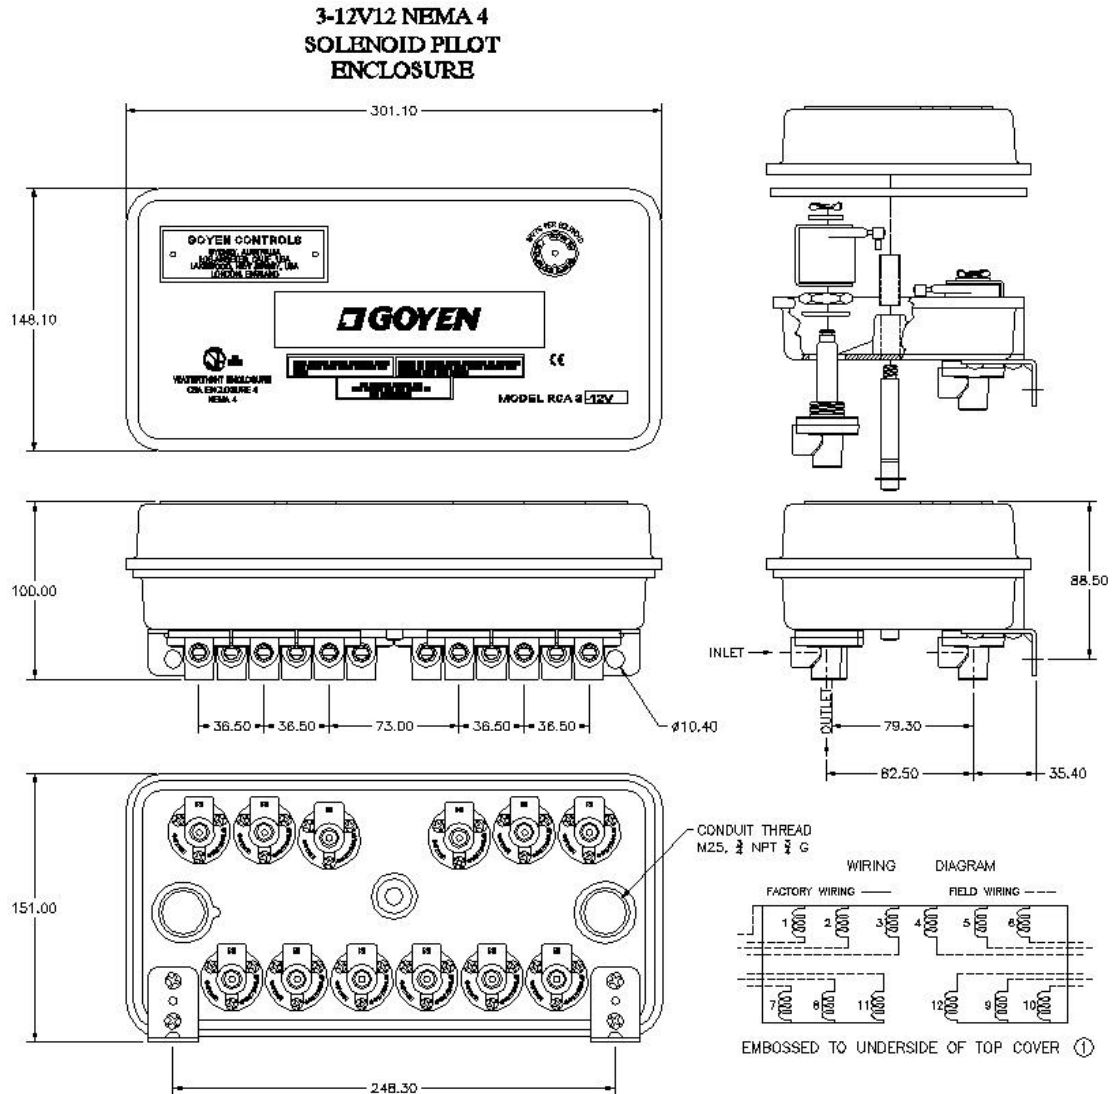

电磁组装盒在出厂时已经具有内部布线（线路——），用户只需要把直流电的（+）极线或交流电的火线连接到每个电磁阀的接线端子（线路-----），再装上盒盖。

根据国际电力安全条例要求，电线需要穿过保护软管或硬管，然后以 M25 的管螺纹接入组装盒底部（如图）。